



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 Roma tel. 06.716362508 fax. n. 06.716362507

Prot. n.

032101.01.4183.010.0B7

Roma, 17 LUG. 2009

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0007941 del 17/07/2009

362|032101.01.4183.010.0B7. Quesiti vari

Alla Direzione Regionale Lombardia
Via Ansperto, 4 - 20123 Milano
(rif. nota prot. 9364 del 18/5/09 - ques. 687)

Al Comando Prov.le VV.F. di Pavia
V.le Campari, 34 - 27100 Pavia
(rif. nota prot. 2231 del 26/2/09)

Oggetto: Quesiti relativi al punto 4.2.5. del D.M. 12/4/1996 ed al punto 1.12 del D.M. 30/11/1983.

Con riferimento ai quesiti riportati a margine, si specifica quanto segue:

1. Nell'ottica dell'approccio prescrittivo che caratterizza la legislazione antincendio italiana, l'applicazione del punto 4.2.5 del D.M. 12/4/1996 vale anche nel caso di specie relativo ad una centrale termica situata all'ultimo piano di un edificio dotato di autorimessa al piano interrato priva di comunicazione diretta con il locale. Pertanto l'accesso alla centrale può avvenire esclusivamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
Sebbene non rientranti nel caso trattato, si richiama l'attenzione sul fatto che per i locali ospitanti centrali termiche posizionati sulle coperture degli edifici, qualora classificabili come "esterni" in base al punto 1.1 del D.M. 12/4/1996, non risultano applicabili le limitazioni sull'accesso riportate al comma precedente.
2. Nella definizione di "spazio scoperto" sono ricompresi anche i balconi, i ballatoi ed i terrazzi se in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 30/11/1983.

Il Direttore Centrale
(STOCCHI)

DP/MDV



Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

MILANO... 13 MAG. 2009
 C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
 Tel. 02 / 854646.1 - (r.a.)
 Fax 02 / 805.71.64 (uffici)
 Fax 02 / 8692840 (sala operativa)
 e-mail dir.lombardia@vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione

Prot. N. 936H Allegati 1

Al Ministero dell'Interno
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco
 Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
 Direzione Centrale per la Prevenzione e la
 Sicurezza Tecnica
 L.go Santa Barbara, 2
 00178-ROMA

Quesito N. 687
 (da citare sempre nella corrispondenza)



e.p.c

Al Comando Provinciale
 Vigili del Fuoco di
 PAVIA
 (Rif.prot. 2231 del 02.03.09)

OGGETTO: DM 12/04/96 (impianti termici a gas metano) punto 4.2.5
 DM 30/11/83 (termini e definizioni di prevenzione incendi) punto 1.12

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire alcuni aspetti riguardanti i punti indicati in oggetto.

A tale proposito si ritiene che:

1. nel caso di fabbricato destinato anche parzialmente ad attività 92 la norma richieda che l'accesso al locale caldaia sia realizzato dall'esterno, anche in caso di ubicazione all'ultimo piano; tale richiesta, a parere dello scrivente, non appare giustificata quando non esistano comunicazioni dirette tra autorimessa e centrale termica;
2. l'apertura della centrale termica di cui al quesito n.2 appare correttamente attestata su spazio a cielo libero.
 Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.

IL DIRETTORE REGIONALE
 dott. ing. Antonio Monaco



EPmd




**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PAVIA**

Pavia - V.le Campari n.34
TEL. 0382-4396
FAX 0382-466655 - 577222 - 463333
e-mail : comando.pavia@vigilfuoco.it

UFFICIO Prevenzione

Prot. n. *2231* del

26 FEB. 2009

Al Dip. Dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Dif. Civ. -
Direz. Centr. Per la Prev. E la Sic. Tec. -
Area Prevenzione Incendi
Via Cavour, 5
00184 Roma

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0003681 del 02/03/2009

10315. Prevenzione

per il tramite e motivato parere della

Direzione Regionale Lombardia
Via Ansperto, 4
20123 Milano



OGGETTO : DM 12 aprile 1996 (impianti termici a gas punto) 4.2.5.
DM 30 novembre 1983 (termini e definizioni) punto 1.12.

Con la presente si trasmette il quesito di pari oggetto, posto dallo studio di ingegneria _____, volto a chiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) Se l'applicazione del punto 4.2.5 del DM 12/04/96 riportante: *"Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m², l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m."* valga anche per locali caldaia ubicati in sommità di edifici di abitazione aventi autorimessa al piano interrato o se per tali tipologia sia ammissibile l'accesso da disimpegno aerato.
- 2) Se nella definizione di "spazio scoperto" di cui al punto 1.12 del DM 30/11/83, siano ricompresi balconi/ballatoi/terrazzi a cielo libero aventi caratteristiche meglio definite nella richiesta dello studio tecnico .

Lo scrivente Comando ritiene che:

sebbene il punto 4.2.5 del DM 12/04/96 si chiaro in merito e che la nota prot. n° 8/4108 sott. 22/20 del 05 novembre 2007 ribadisca tale punto, nel caso specifico, siderando che il secondo quesito della stessa nota consente l'installazione della centrale termica sul terrazzo, avente caratteristiche di spazio scoperto, di edifici civile con altezza antincendio > 54 m, si possa accettare tale ubicazione alle seguenti condizioni:

- l'accesso avvenga da disimpegno con strutture almeno REI 60 e sia areato;
- la tubazione di adduzione gas sia munita di due elettrovalvole, una subito a monte del contatore gas ed una prima dell'ingresso alla CT, comandate da rivelatori di gas in centrale termica o da interruttore in zona visibile ed accessibile, che oltre a

chiudere l'alimentazione del gas aprano una valvola in sommità che vuoti la tubazione stessa al di sopra del tetto dell'edificio.

- 2) Si ritiene che i balconi/ballatoi/terrazzi con le caratteristiche definite dallo studio tecnico non siano riconducibili alla definizione di spazio scoperto.

Al fine di dirimere ogni dubbio e per una corretta ed uniforme applicazione della normativa, si chiede il definitivo parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta trasmessa dal tecnico.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. F. Riccinini)



RL..

spett.
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
via Campari 34
27100 Pavia

Oggetto: **D.M. 12 aprile 1996** (impianti termici a gas) punto 4.2.5.
D.M. 30 novembre 1983 (termini e definizioni) punto 1.12

D.M. 12/04/1996

Premesso che:

- il D.M. 12/04/96, al punto 4.2.5 richiede l'accesso direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio per "*i locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente, . . . ad attività comprese nei punti . . . 91 . . . dell'allegato al decreto ministeriale 16-2-1982 . . .*"

Chiedo se l'applicazione del punto di cui sopra ricomprenda anche i locali caldaia ubicati in sommità di edifici d'abitazione (condomini e simili) aventi autorimesse al piano interrato o se per tali tipologie sia ammissibile l'accesso da disimpegno aerato.

D.M. 30/11/1983

premessi che:

- l'allegato A al D.M. 30/11/1993 al punto 1.12 definisce come "*spazio scoperto*" un generico spazio con particolari caratteristiche.

Chiedo se un balcone/ballatoio/terrazzo a cielo libero avente sviluppo non inferiore a 3,5 m, larghezza non inferiore a 0,8 m e prospiciente vuoto sui piani inferiori con dimensioni non inferiori a 3,5 x 3,5 m e con superficie non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita, sia definibile "spazio scoperto".


Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

Quesito 1

centrale termica


disimpegno aerato

copertura

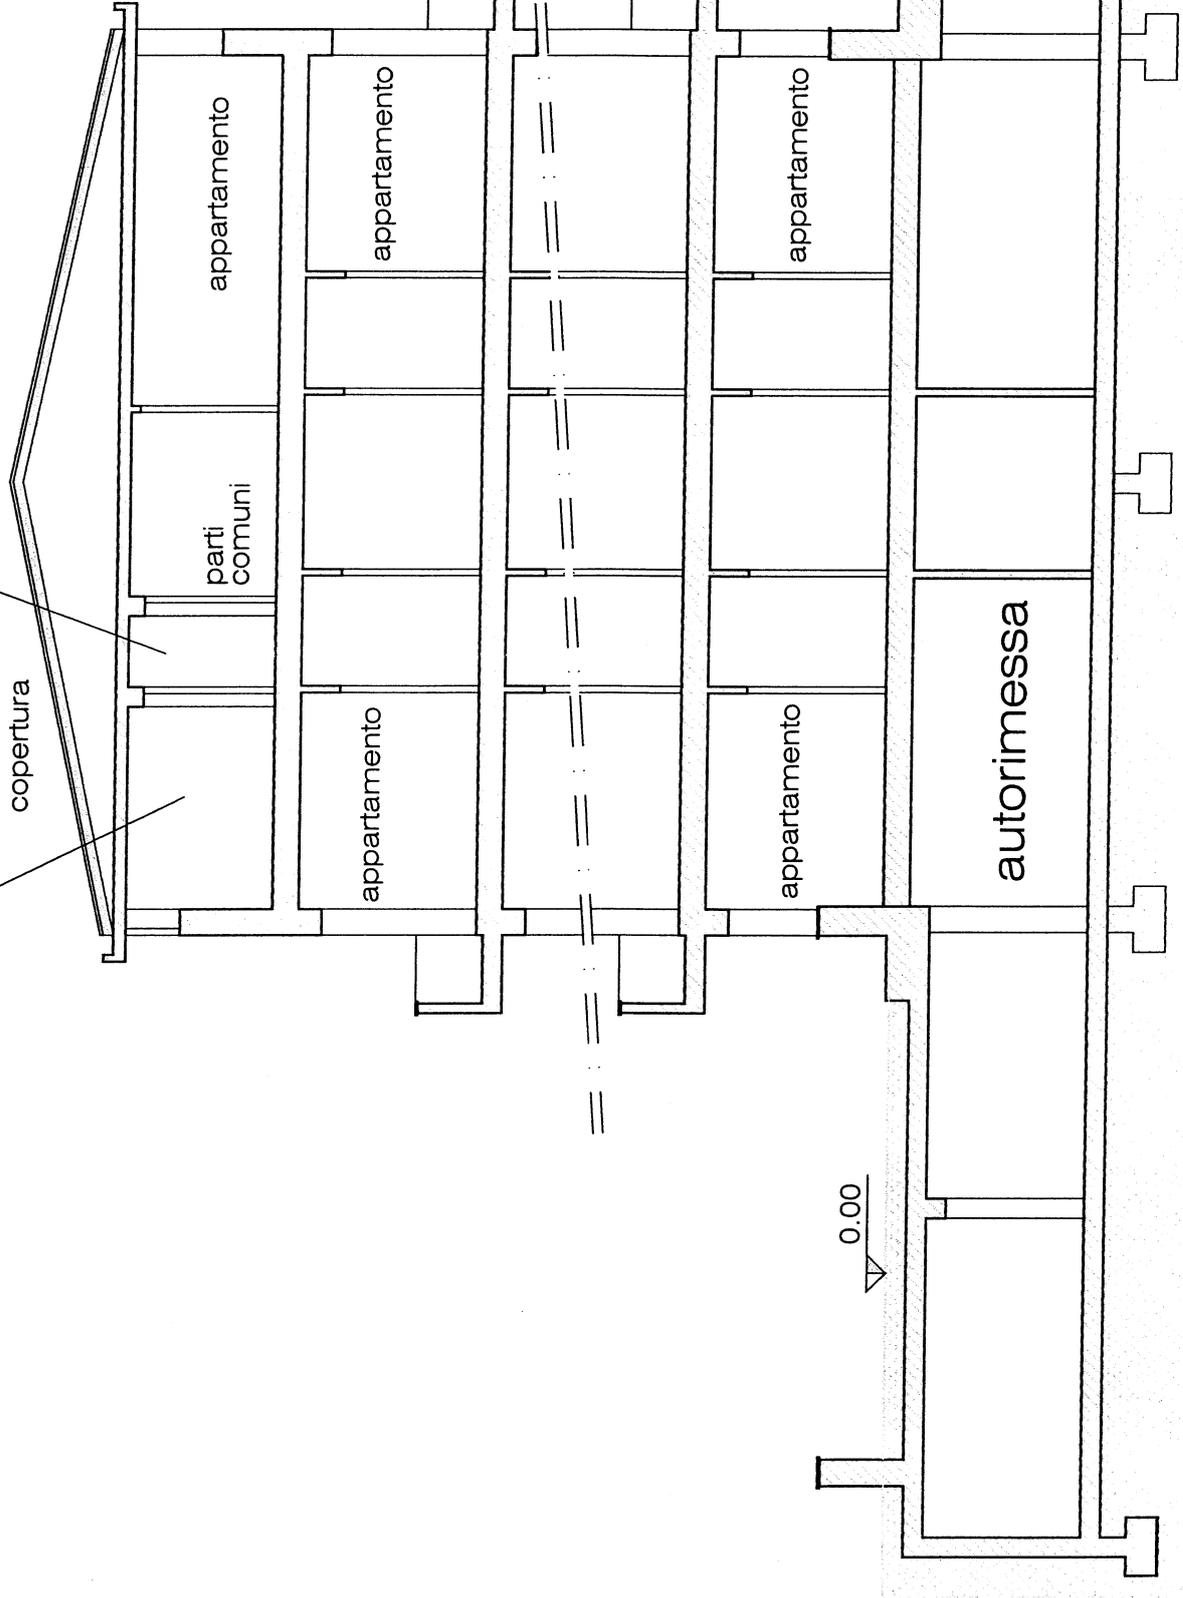


esemplificazione allegata alla richiesta di parere relativa a "autorimessa / centrale termica"
10/02/2009

Quesito 2

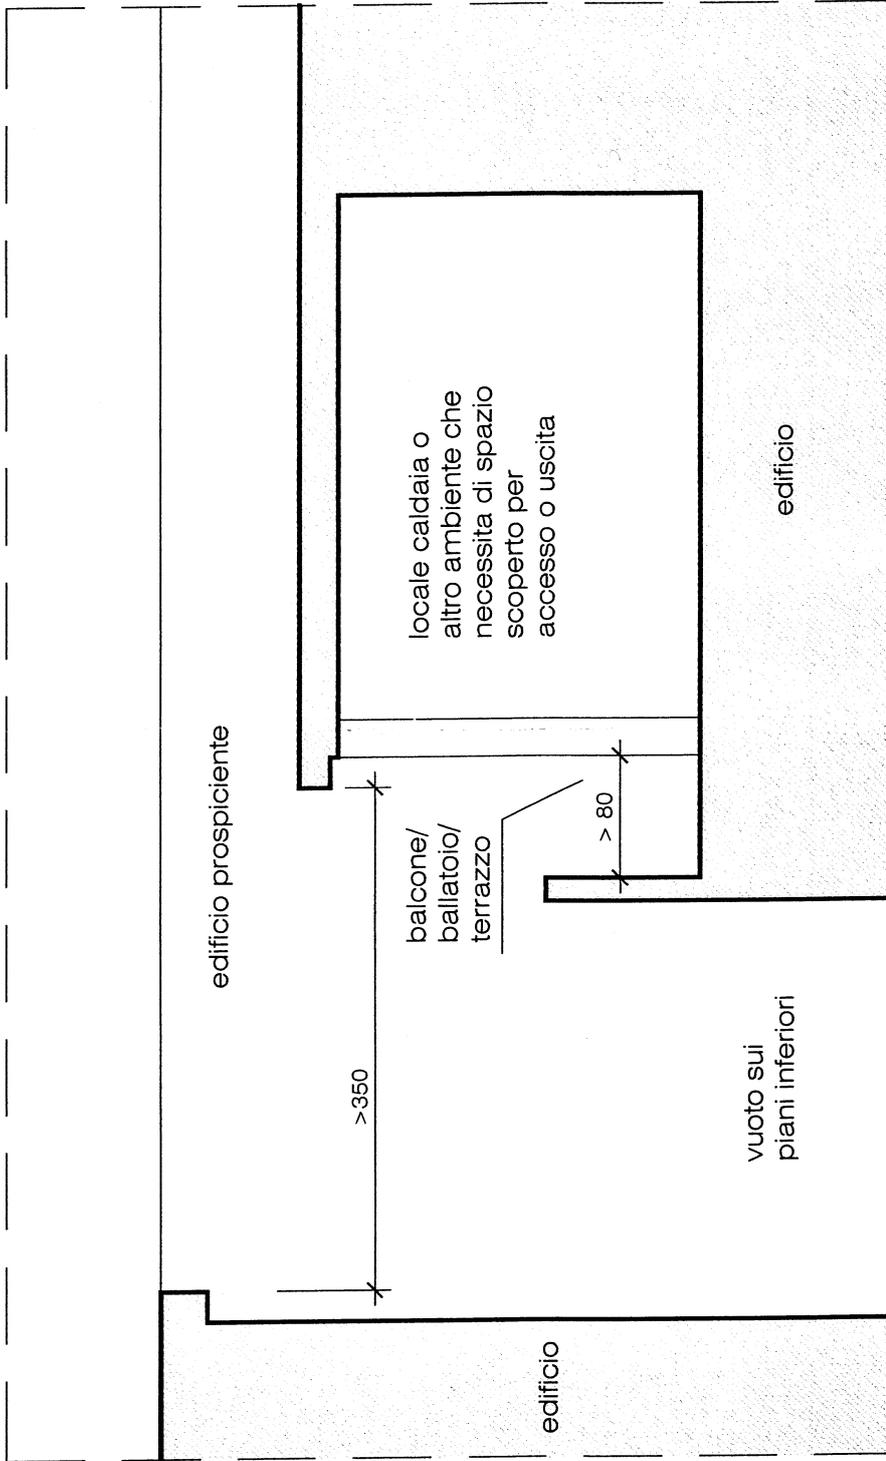

esemplificazione allegata alla richiesta di parere relativa a "spazio scoperto" - SEZIONE
10/02/2009

quesito 2

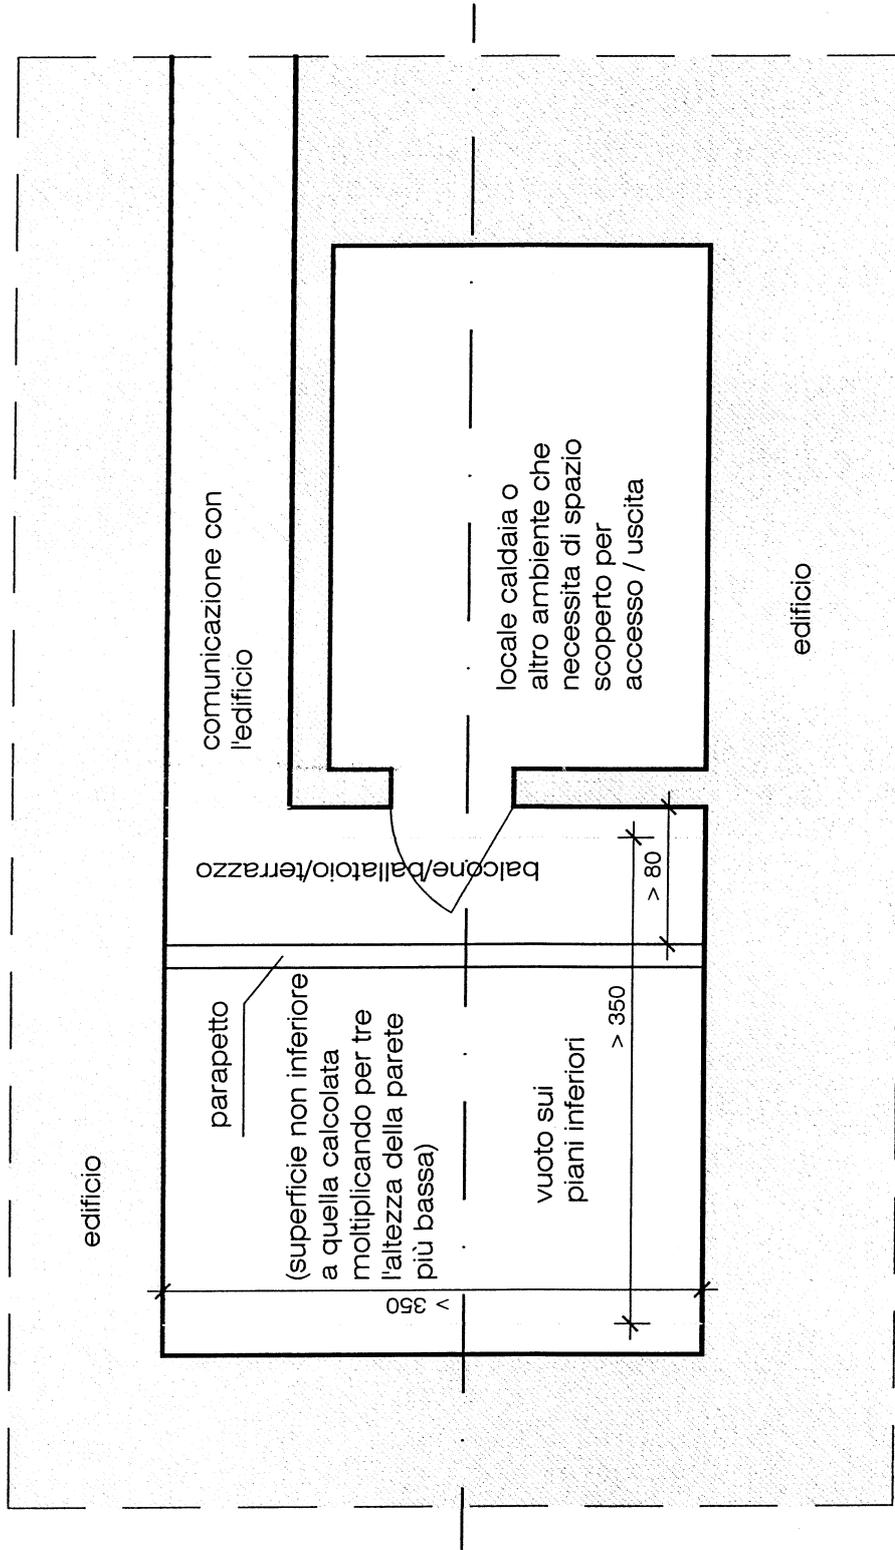

esemplificazione allegata alla richiesta di parere relativa a "spazio scoperto" - PIANTA
10/02/2009