



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III PREVENZIONE INCENDI
L.go Santa Barbara, 2 – 00178 – ROMA – Tel: 06716362513/0 – Fax: 06716362507

4113 87

 **Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. **0007995** del **06/06/2013**

Alla Direzione Regionale VV.F.
per la Toscana
(Rif. Nota n. 19855 del 21/11/2012)

E, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
di Livorno
(Rif. Nota n. 16488 del 09/11/2012)

OGGETTO: Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti – Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, fermo restando le competenze degli enti preposti all'autorizzazione amministrativa dell'attività in parola, si ritiene che la possibilità di ubicare depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg. prevista dalle lettere circolari P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007 e prot. n.7588/4106 del 06/05/2010, possa essere ammessa anche per gli impianti di distribuzione di soli carburanti liquidi nel rispetto delle misure di sicurezza, inclusi gli obblighi connessi con l'esercizio, previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose presenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)





Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Toscana

Firenze

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-TOS

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0019855 del 21/11/2012

SP.V.02.06. LIVORNO

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica - Area III Prevenzione Incendi

ROMA

prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it ✓

e, p.c.

Al Comando Provinciale VV.F.
LIVORNO ✓

OGGETTO: Attività di rivendita di bombole di g.p.l. presso impianti stradali di distribuzione di carburanti. Quesito.

Il Comando Provinciale VV.F. di Livorno, tramite la nota n. 16488 del 9/11/2012, allegata in copia, chiede di conoscere se la possibilità di realizzare depositi e rivendite di g.p.l. in bombole (con quantitativi complessivi non superiori a 500 Kg) presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di tipo "misto" (carburanti liquidi e gassosi), ai sensi della nota di codesta Area, prot. n° P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007, possa sussistere anche presso impianti di distribuzione di carburanti di tipo "ordinario" (soli carburanti liquidi).

Questo Ufficio ritiene che non vi siano motivi ostativi a quanto richiesto, fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza tecniche previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose.


Si resta in attesa di conoscere il parere di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Cosimio Pulito



Ministero dell' Interno

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Livorno
"In Audentia Hilares"

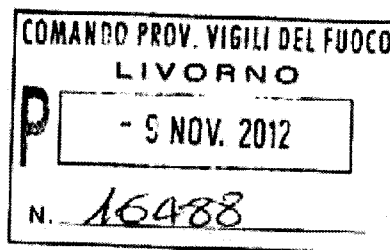

9

UFFICIO PREVENZIONE

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile

DIR-TOS

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot n. 0019231 del 14/11/2012

SP V.02.06. LIVORNO

Alla Direzione Regionale VV.F.
per la Toscana
Via Marsilio Ficino, n. 13
50132 FIRENZE

OGGETTO: Prevenzione Incendi – attività di rivendita di bombole di GPL.
presso impianti stradali di distribuzione carburanti – quesito.

Con nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi prot. n° P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007, veniva confermata la possibilità di ubicazione di depositi e rivendite di GPL in bombole (con quantitativi complessivi non superiori a 500 Kg) presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di tipo "misto" (carburanti liquidi e gassosi).

Con la presente si richiede se tale possibilità sia prevista anche per impianti di tipo "ordinario" (soli carburanti liquidi).

Infatti, se da un lato il livello di rischio per impianti ordinari è ovviamente inferiore a quello di impianti misti, è altresì vero che gli impianti che prevedono la distribuzione di gas per autotrazione sono provvisti di mezzi attivi di protezione incendi di livello superiore a quelli in dotazione ad impianti di tipo ordinario.

Si resta in attesa del parere di competenza.

Il Funzionario Istruttore
S.D.A.C. Paolo Ghelardi

Comandante Provinciale
(Dot. Ing. Mauro BERGAMINI)

GP/gp