



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P945/4106 sott. 57

Roma, 30 AGO. 2001

-All'Ispettorato Regionale VV.F.
per l'Umbria
06121 - PERUGIA
(Rif. nota prot. n° 2491 del 19/7/2001)

e, p.c.:

-Al Comando Provinciale VV.F.
05100 - TERNI

OGGETTO: Centralina G.P.L. in bombole di capacità non superiore a 75 Kg. -


Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Terni, si precisa che nel caso rappresentato di installazione di una centralina di G.P.L. in bombole, ad uso domestico, per un quantitativo massimo di 70 Kg, devono osservarsi le norme di buona tecnica di cui alla tabella UNI 7131 (edizione gennaio 1999) pubblicata sul S.O.G.U. n° 4 del 5 gennaio 2001.

Si ritiene infatti che la circolare n° 74 del 20 settembre 1956 sia applicabile a depositi in bombole di capacità complessiva pari o superiore a 75 Kg in quanto ricompresi nel punto 3 b) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che il precedente elenco di attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, approvato con D.M. 27 settembre 1965, non prevedeva alcun limite inferiore per l'assoggettabilità dei depositi di G.P.L., in linea dunque con la regola tecnica rappresentata appunto dalla citata circolare n° 74/56.

IL DIRIGENTE INT.
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE


(Mazzanti)

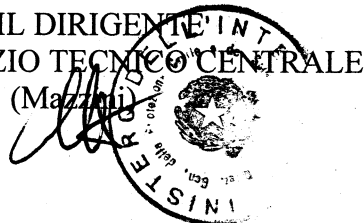

C/rm



Ministero dell'Interno
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
ISPETTORATO REGIONALE UMBRIA

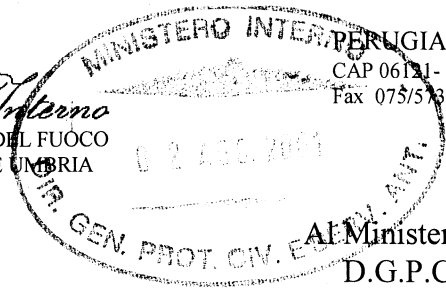

PERUGIA, 19 Luglio 2001
CAP 06121 - Corso Cavour, 129 - Tel. 075/5736016
Fax 075/5732614 (E - MAIL vfispumb01@interbusiness.it)

ve

Prot. N. 2491
Risp. a Foglio N. del



Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Ispettorato Insediamenti Ind.li Civili
Art.li e Comm.li - ROMA

e, p.c. Al Comando Prov.le VV.F. di TERNI

OGGETTO: Centralina GPL in bombole di capacità non superiore a 75 Kg.

Si trasmette la nota del Comando Prov.le VV.F. di Terni prot. n. 12092 datata 12.07.2001 e di pari oggetto. Questo Ispettorato condivide quanto rappresentato.

Si resta in attesa di comunicazioni in merito.



L'ISPETTORE REGIONALE
(Dott. Ing. Gianfranco Eugeni)

G. Eugeni



TERNI, 12 LUG. 2001

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TERNI

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI VIGILANZA

Al MINISTERO DELL'INTERNO
D.G.P.C. e S.A.
Ispettorato Insediamenti Indus.li
Civili Artig.li e Comm.li
Via Cavour, 5 - ROMA

Tramite - ISPETTORATO REGIONALE VV.F.
C.so Cavour, 129 - PERUGIA

PRATICA N. varie

Prot. n° 12092

OGGETTO : Centralina GPL in bombole di capacità non superiore a 75 Kg.

In occasione di un sopralluogo di verifica, questo Comando ha impartito le prescrizioni come da nota allegata prot. 11666 del 05.06.2001 relativamente ad una centralina GPL in bombole applicando la normativa dettata dalla Circ. MI/SA n. 74 del 20.09.1956 che impone una distanza minima di m 3 dai fabbricati.

Con nota del 18.06.2001, che si allega in copia unitamente ai relativi allegati, la ditta interessata ha rilevato di aver applicato la normativa UNI-CIG7131 pubblicata con DM 04.12.2000 in osservanza al disposto della legge 1083/71 e fornendo il quesito circa la norma da applicare.

Ciò premesso si chiede a codesto Ministero di far conoscere se per l'attività in oggetto, è ancora applicabile la Circ. MI/SA n. 74/56 oppure debba intendersi superata dall'anzidetta norma UNI-CIG7131.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito.

IL COMANDANTE
(Ing. Francesco LUPOI)

FL/10